



## PLAN LOCAL D'URBANISME




E

## ANNEXES SANITAIRES

Document conforme à la Délibération du Conseil Municipal  
portant arrêt de la révision du POS en PLU du 03 mars 2020

Le Maire  
Gérard LEDIG

Affaire suivie par :  
Nathalie GOUGELIN





## Les réseaux existants

La présente notice a pour objet d'exposer la situation actuelle des réseaux d'eau, d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation.

### - - L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

L'alimentation en eau potable est une compétence du Syndicat des Eaux de la Région de Sarralbe (SIERS) qui regroupe 21 villages.  
Un château d'eau est présent sur la commune.


### - - LA DEFENSE INCENDIE

La défense incendie est gérée par la commune.  
Les réserves incendie sont constituées des étangs St Vit et du Bruhl. La commune dispose de poteaux incendie.

### - - L'ASSAINISSEMENT

La commune dispose d'une station d'épuration type boues activées dimensionnée pour 2200 eq-hab. Cette station collecte Neufgrange et Hambach annexe Roth.  
Le traitement des eaux usées est géré par la CASC.  
A l'heure actuelle, la population raccordable de la zone collectée est de 2081 eq-hab (1412 pour Neufgrange et 669 pour Hambach annexe Roth) donc un potentiel restant de 119 eq hab

Le point de rejet se situe dans un fossé affluent du Burgerbach qui se jette ensuite dans la Sarre. Un zonage d'assainissement existe, il date de 2010 et est annexé au PLU.

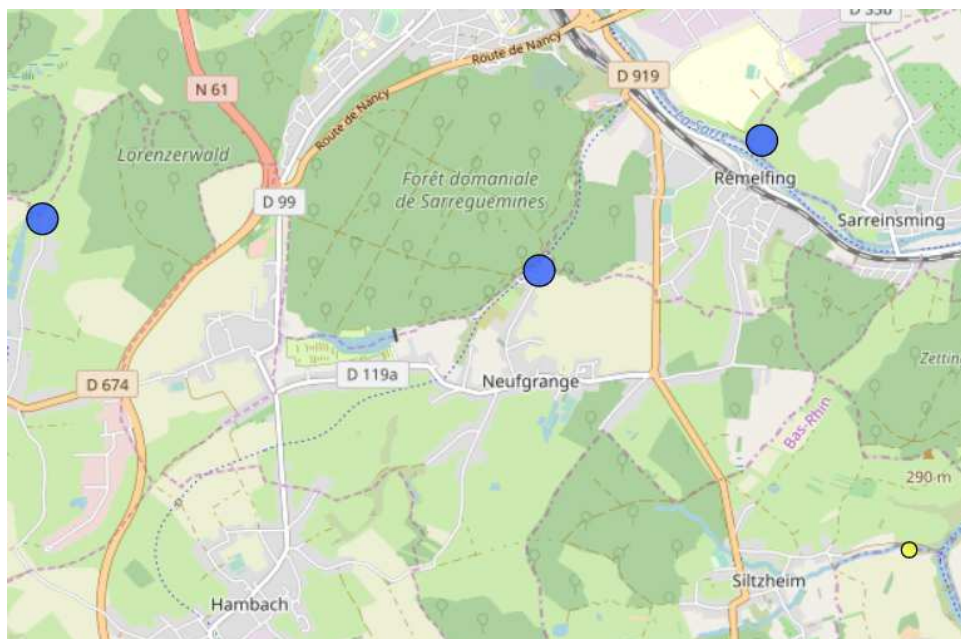

Le réseau de collecte de Neufgrange est séparatif sur deux petits secteurs, la majorité du village est en collecte unitaire. 10 maisons environ sont en ANC.

La CASC a la compétence SPANC.

## NEUFGRANGE

### Description de la station

**Nom de la station :** NEUFGRANGE ([Zoom sur la station](#))  
**Code de la station :** 025749900228  
**Nature de la station :** Urbain  
**Réglementation :** Eau  
**Région :** GRAND-EST  
**Département :** 57  
**Date de mise en service :** 01/01/1985  
**Service instructeur :** DDT 57  
**Maitre d'ouvrage :** COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SARREGUEMINES ET CONFLUENCE (CASC)  
**Exploitant :** COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SARREGUEMINES ET CONFLUENCE (CASC)  
**Commune d'implantation :** NEUFGRANGE  
**Capacité nominale :** 2200 EH  
**Manuel d'autosurveillance validé :** Oui  
**Traitement requis par l'arrêté national du 21/07/2015 :**  
- Traitement secondaire  
**+ Filières de traitement :**

### Agglomération d'assainissement

**Code de l'agglomération :** 020000157499  
**Nom de l'agglomération :** NEUFGRANGE  
**Commune principale :** NEUFGRANGE  
**Tranche d'obligations :** [ 2 000 ; 10 000 [ EH  
**Taille de l'agglomération en 2018 :** 905 EH  
**Somme des charges entrantes :** 905 EH  
**Somme des capacités nominales :** 2200 EH  
**+ Liste des communes de l'agglomération :**

### Chiffres de faits en 2018

**Charge maximale en entrée :** 905 EH  
**Débit arrivant à la station :**  
**Valeur moyenne :** 638 m3/j  
**Percentile95 :** 0 m3/j  
**Débit de référence retenu :** 690 m3/j  
**Production de boues :** 10.89 tMS/an

**Destinations des boues en 2018 (en tonnes de matières sèches par an) :**



**Chiffres de faits en 2017**  
**Chiffres de faits en 2016**  
**Chiffres de faits en 2015**  
**Chiffres de faits en 2014**  
**Chiffres de faits en 2013**  
**Chiffres de faits en 2012**  
**Chiffres de faits en 2011**

### Milieu récepteur

**Bassin hydrographique :** RHIN-MEUSE  
**Type :** Eau douce de surface  
**Nom :** Rejet NEUFGRANGE  
**Nom du bassin versant :** FLETTWIESERGRABEN

**Zone Sensible :** CM - La Sarre (y compris ses affluents et sous-aff)  
**Sensibilité azote :** Oui (Ar. du 23/11/1994)  
**Sensibilité phosphore :** Oui (Ar. du 23/11/1994)

[Voir le point de rejet](#) (Double-cliquer sur le point pour l'effacer)

### Respect de la réglementation nationale en 2018

**Conforme en équipement au 31/12/2018 :** Oui  
**Date de mise en conformité :** 30/12/2011  
**Abattement DBO5 atteint :** Oui  
**Abattement DCO atteint :** Oui  
**Abattement Ngl atteint :** Sans objet  
**Abattement Pt atteint :** Sans objet  
**Conforme en performance en 2018 :** Oui

**Réseau de collecte conforme (temps sec) :** Oui  
**Date de mise en conformité :** 31/12/2016

**Respect de la réglementation en 2017**  
**Respect de la réglementation en 2016**  
**Respect de la réglementation en 2015**  
**Respect de la réglementation en 2014**  
**Respect de la réglementation en 2013**  
**Respect de la réglementation en 2012**  
**Respect de la réglementation en 2011**

[précédent](#) | [suivant](#) | [accueil](#)

Source : MTES - ROSEAU - Décembre 2019

## **- - LES ORDURES MENAGERES ET LE TRI SELECTIF**

La collecte des ordures ménagères est une compétence de la CASC. Le ramassage du tri multiflux a lieu une fois par semaine. Une borne à déchets verts est mise en place dans la commune.

Il existe des points d'apport volontaire pour les emballages en verre, pour les fibreux et pour le textile usagé.

La déchetterie est située à Woustwiller

Le ramassage des objets encombrants se fait deux fois par an.